


Koordinální situace

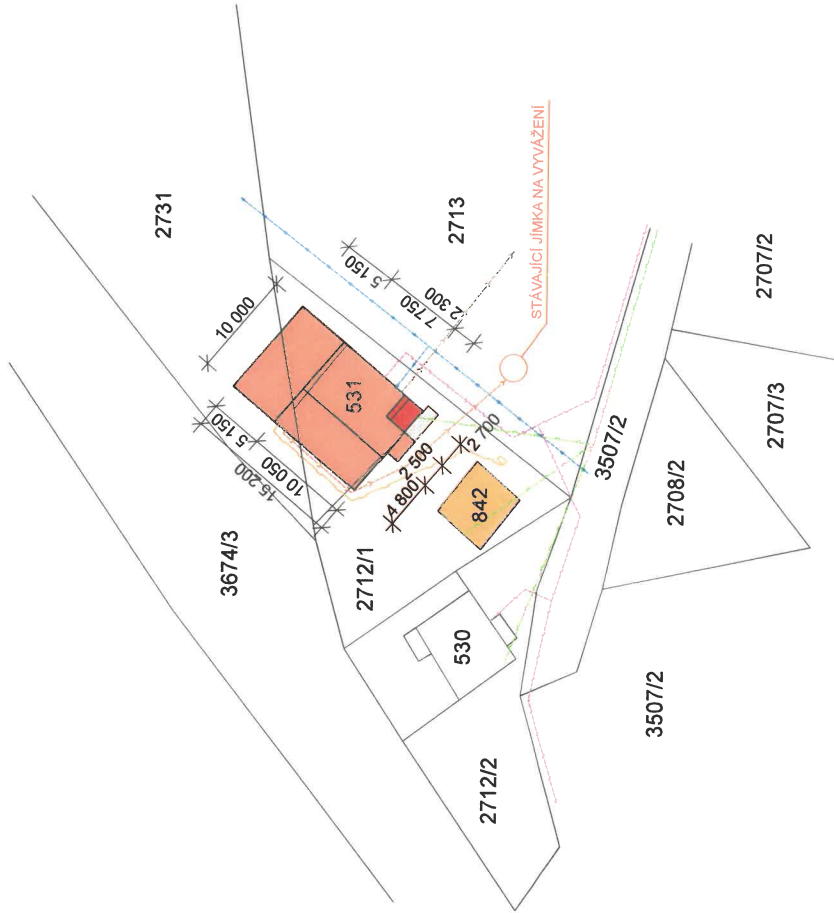

LEGENDA PLOCH

- STÁVAJÍCÍ STAVBA RD č.p. 401
- PŘÍSTAVBA K RD č.p. 401
- STÁVAJÍCÍ GARÁŽ
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA


LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- VODOVODNÍ POTRUBÍ PVC 90 - 100
- KANALIZAČNÍ ŘÁD DN 300 - SPLAŠKOVÁ
- KANALIZAČNÍ ŘÁD DN 300 - DEŠŤOVÁ
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- KABEL CETIN
- DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU

LEGENDA



ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



k.ú. Vápenná, souřadnicový systém JTSK, výškový systém BpV
 Všechny inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně - nutno předem vytyčit.
 Při souběhu a křížení sítí dodržet ČSN 73 60005.

Tato situace byla ověřena odborem životního prostředí
 a je přílohou souhrnného vyjádření

sp. značky: *R/2024/65556*
 ze dne *18.12.2024*
 podpis *[Signature]*

Městský úřad Jeseník
 Odbor životního prostředí

č. paré	Zodpovědný projektant	Ing. Jan Lapčík	Vypracoval	Ing. Jan Lapčík
	Stavěbník	Božek Daniel, s. p. s. r. o., 75064 Vápenná a Božkova Mělník, s. p. s. r. o., 75064 Vápenná	Formát	2x A4
Stavěbní úpravy RD č.p. 401 v k.ú. Vápenná		Datum	11/2024	
Část	C - Situační výkresy	Stupeň	DSP	
Koordinální situace		Č. zakázky		
		Měřítko		Číslo výkresu
				1:500
				C3

Dokumentace pro povolení záměru