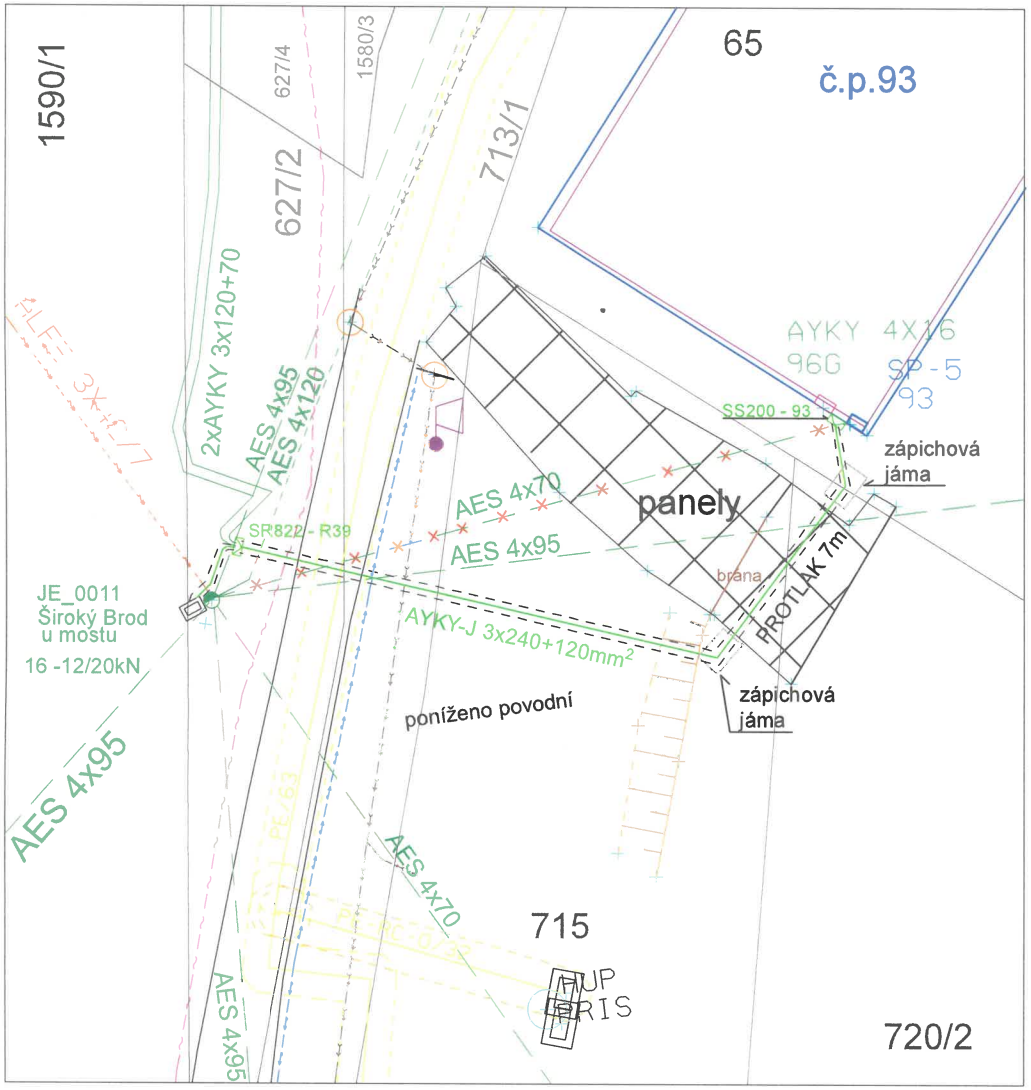

Poznámky:

a) V rámci uvedené stavby dochází k připojení nových odběrných míst v Širokém Brodě na domě č.p. 93. Stávající přípojka vrchního vedení AES 4x70 bude z demontována a nahrazena novou kabelovou přípojkou AYKY-J 3x240+120mm2. Z důvodu plné kapacity rozvaděče NN dojde k úpravě stávajícího kabelového vedení NNk. Dva metry vedle stávající trafostanice JE_0011 se postaví nová rozpojovací skříň SR822 R39. V trafostanici dojde k odpojení stávajícího kabelového vedení 2x AYKY-J 3x120+70mm2, které se přepojí do nové SR822 R39. Mezi trafostanicí a pilířem R39 bude natažen ve stejné trase nový napájecí kabel AYKY-J 3x240+120mm2, který se v trafostanici připojí na uvolněnou pojistkovou sadu č.8. Z rozpojovací skříně R39 bude vyveden nový kabel AYKY-J 3x240+120mm2, přes místní štěrkovou komunikaci, která nahradila asfaltovou komunikaci strženou povodněmi 2024 se provede překop, dále bude trasa ve volném terénu, pod stávající panelovou cestou bude proveden protlak, kabel bude ukončen v nové pojistkové skříni SS200 93 umístěné v pilíři na parcele. č. st.65. Nový pilíř bude volně přístupný pracovníkům ČEZ Distribuce z veřejného prostoru.

b) Kabelové vedení NNk realozovat dle ČSN 332000-5-52 ed.2, ČSN 736005.

Před zahájením výkopových prací provést vytyčení dotčených podzemních ing. sítí

Tato situace byla ověřena odborem životního prostředí a je přílohou jednotného environmentálního stanoviska
spis. značky: R/2025/128892
ze dne 4. 8. 2025
podpis
Městský úřad Jeseník
Odbor životního prostředí

Legenda:

- nová rozpojovací skříň SR822 - R39
- nová pojistková skříň SS200 - 93
- nové kabelové vedení NNkAYKY-J 3x240+120mm²
- ochranné pásmo nového vedení NNk
- stávající venkovní vedení NNv
- stávající kabelové vedení NNk
- demontované vedení NNv
- stávající venkovní vedení VNv

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- PLYNOVOD
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU
- VODOVODNÍ ŘAD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- CETIN

Napěťová soustava: 3+PEN , AC, 400/230V, 50 Hz, TN-C
Ochrana před neb.dotykem než.částí:
Základní: Automatickým odpojením od zdroje v síti TN
Ochrana před neb.dotykem živých částí: krytím, izolací, polohou

k.ú. Široký Brod [694428]

Odpovědný projektant :	Josef Husárek	ELRAM JS www.elramjsb.cz B.Němcové, 2930/20, Šumperk, 787 01	
Vypracoval:	Josef Husárek		
Investor:	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 878/8, Děčín 4, 405 02; IČ: 247290035		
Místo:	Široký Brod - d.č. 93		
Název akce:	Široký Brod - d.č. 93, nové NNk	Datum:	5/2025
		Formát:	2xA4
Objekt:	rozšíření NNk	Měřítko:	1:100
		Zakázka:	IV-12-8030699
		Stupeň:	DPZ
Název výkresu:	Koordinační situační výkres	Soubor:	PDF
		ID datové schránky	drt3w5s
		č. výkresu:	C.3