


Koordinační situace

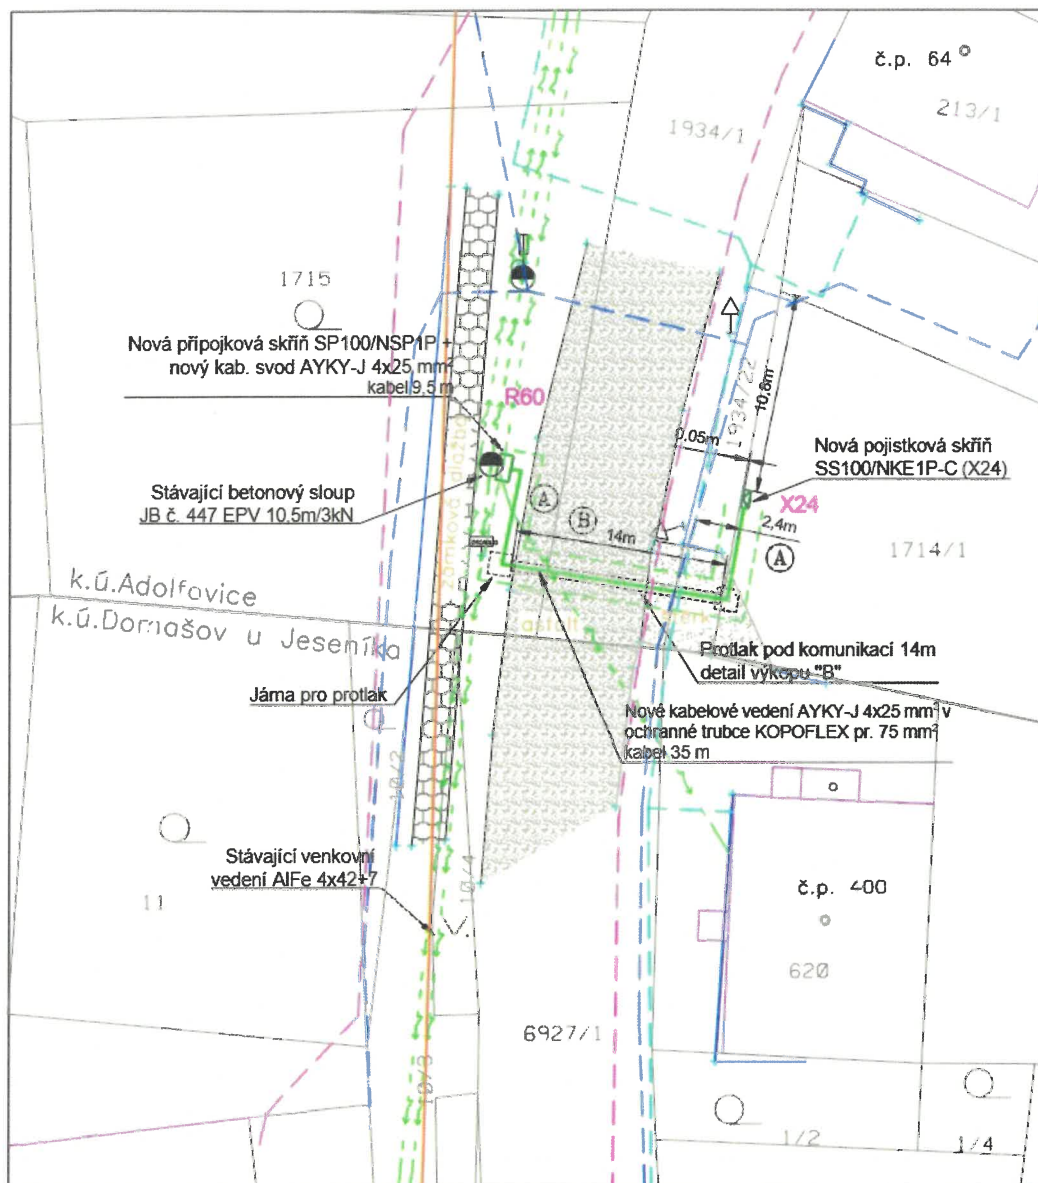

Legenda:

- Stávající venkovní vedení NN
AIFe 4x42+7
- Nové kabelové vedení NN
AYKY-J 4x25 mm²
- Stávající betonový sloup
- Nová pojistková skříň
skříň SS100/NKE1P-C
- Nová rozpojovací skříň
SP100/NSP1P
- Ochranné pásmo nového
kabelového vedení
- Vedení plynu
- Vedení CETIN
- Vodovod
- Kanalizace

Poznámky:

- V rámci uvedené stavby dochází k vybudování nové pojistkové skříně **SS100/NKE1P-C (označená X24)** umístěné v pilíři na hranici parcely č. 1714/1, která bude napojena z nového kabelového vedení **AYKY-J 4x25 mm²** ukončené v nové přípojkové skříni **SP100/NSP1P (označená R60)** umístěné na stávající betonové podpěře č. 447 stojící na parcele č. 1715.
- Kabelové vedení NN realizovat dle ČSN 332000-5-52 ed.2, ČSN 736005;
Před zahájením výkopových prací provést vytyčení podz. inž. sítí - distr. vedení apod.

Štefan Benkei

Digitálně podepsal
Štefan Benkei
Datum: 2025.02.2
08:25:34 +01'00'

Napěťová soustava: 3+PEN, AC; 400/230V; 50 Hz; TN-C
Ochrana před neb. dotykem než částí:
Základní: Automatickým odpojením od zdroje v síti TN
Ochrana před neb. dotykem živých částí: krytím, izolací, polohou

k.ú. Adolfovice

Odpovědný projektant :		Štefan Benkei	 www.elramjsb.cz B.Němčové, 293020 Šumperk, 787 01		
Vypracoval:		Stanislav Jurajda			
Investor:	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 878/8, Děčín 4, 405 02; IČ: 247290035				
Místo:	Adolfovice - p. č. 1714/1, Olomoucký kraj				
Název akce:	K_Adolfovice - p. č. 1714/1, přípojka NN				
Objekt:	Přípojka NN		Datum:	26.11.2024	
Název výkresu: Koordinační situace			Formát:	A4	
			Měřítko:	1:200	
			Zakázka:	IP-12-8033762	
			Stupeň:	DPZ	
			Soubor:	dwg	
			ID datové schránky	drt3w5s	
			č. výkresu:	C.3	